

Comune di Abbasanta
Provincia di Oristano

**Comune di Abbasanta - Variante puntuale al PAI,
ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione concernente la
pericolosità idraulica associata all'elemento idrico denominato
"FIUME 72751" nei pressi della stazione di servizio "Losa" lato Est**

Carta della pericolosità idraulica studio di variante
Tavola 5

I PROFESSIONISTI

(ingegnere capogruppo)
Ing. Giorgio PILIA



(ingegnere esperto nel settore idraulico)
Ing. Gian Lorenzo CUGUSI

(geologa)
Dr.ssa Geol. Maria TEGAS


Data

Marzo 2025
revisione 00

COMMITTENTE E PROPONENTE

RETE TURISMO E SPETTACOLO S.p.A.
Partita IVA 01179910920
Codice Fiscale 92004440928

SCALA 1:2'000

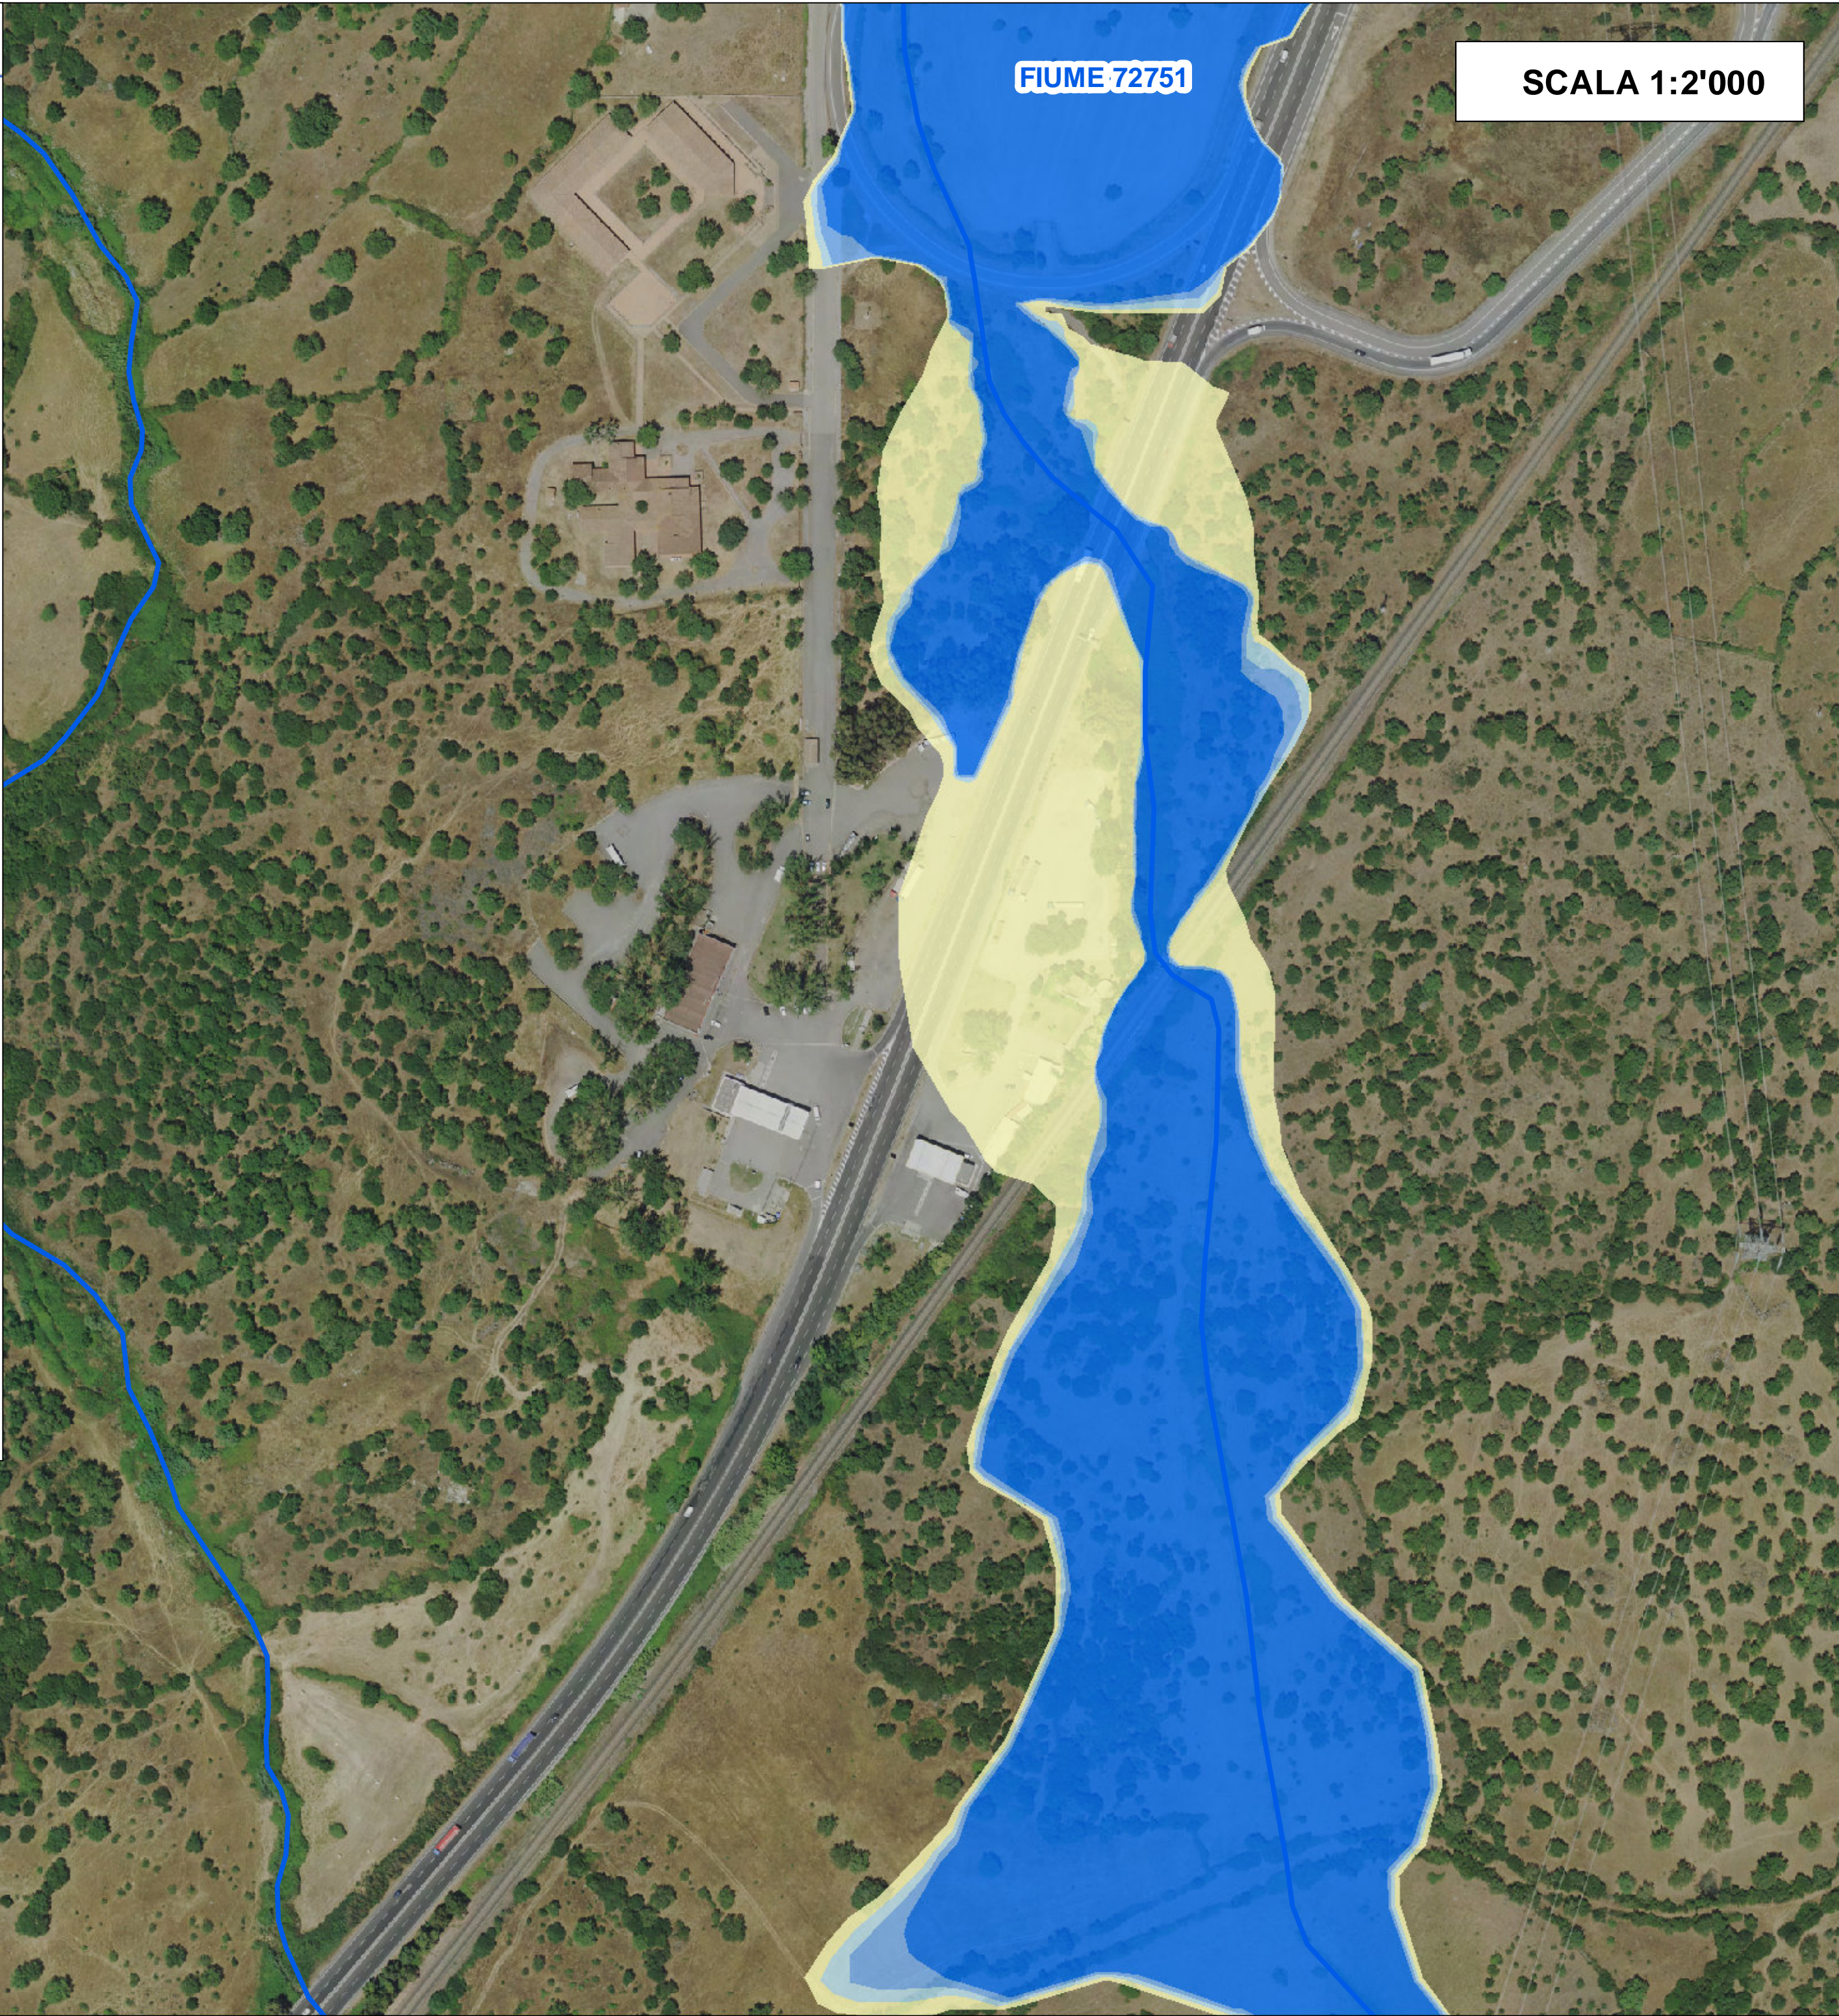

LEGENDA

Pericolosità idraulica

- Aree di pericolosità idraulica Hi1 - Tr=500
- Aree di pericolosità idraulica Hi2 - Tr=200
- Aree di pericolosità idraulica Hi3 - Tr=100
- Aree di pericolosità idraulica Hi4 - Tr=50